

Комплект монтажных проводов

U-175
G-155

Для подключения стабилизаторов напряжения

Комплект монтажных проводов

U-175
G-155

Для подключения стабилизаторов напряжения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

- комплект монтажных проводов 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковочная тара 1 шт.

Примечание: Комплект монтажных проводов поставляется в собранном виде.

Произведено:
Россия, ЭТК «Энергия»

Комплект монтажных проводов U-175 и G-155 предназначен для монтажа схемы питания трехфазной нагрузки с использованием трех однофазных стабилизаторов напряжения.

1. Подключение и технические характеристики

1.1. Отключить питание и убедиться, что автоматические выключатели стабилизаторов напряжения находятся в положении «выключено».

1.2. Произвести электромонтаж согласно монтажной схеме, приведенной на рис.1 для U-175 или рис.2 для G-155, строго соблюдая полярность подключения. Необходимо руководствоваться буквенной маркировкой на монтажной схеме, которая должна соответствовать маркировке на клеммах.

1.3. Подать напряжение и включить стабилизаторы, пользуясь инструкцией по эксплуатации стабилизаторов.

Внимание!!!

Суммарная мощность нагрузки на каждую фазу не должна превышать 10 кВт.

Сечение одной жилы, мм ²	Допустимая токовая нагрузка, А	Максимально допустимое напряжение, В	Диапазон температур эксплуатации, °С	Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С, %
10	60	660	от -40 до +50	до 98

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица _____
штамп торгующей организации

2. Требования безопасности

Все электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным электриком с группой допуска не ниже III. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиной которого явились нарушения правил электромонтажа, неправильно собранная схема, отсутствие заземления, плохие контакты из-за не затянутых винтовых клемм, прочие причины, связанные с несоблюдением общих правил безопасности или ненадлежащим качеством выполненных монтажных работ.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-61-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)62-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-6464
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-4-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Комплект монтажных проводов

U-175
G-155

Для подключения стабилизаторов напряжения

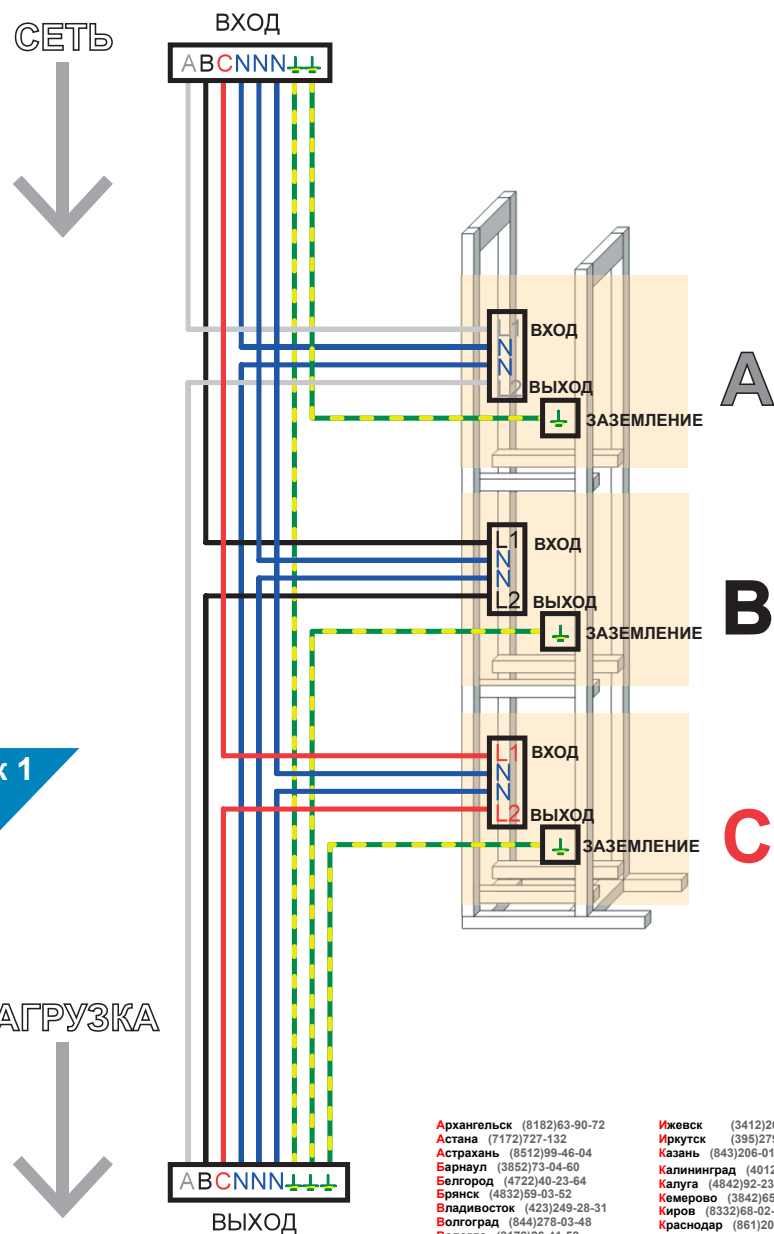


Рисунок 1
U-175

НАГРУЗКА

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгод (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-6464
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-4-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Комплект монтажных проводов

U-175
G-155

Для подключения стабилизаторов напряжения

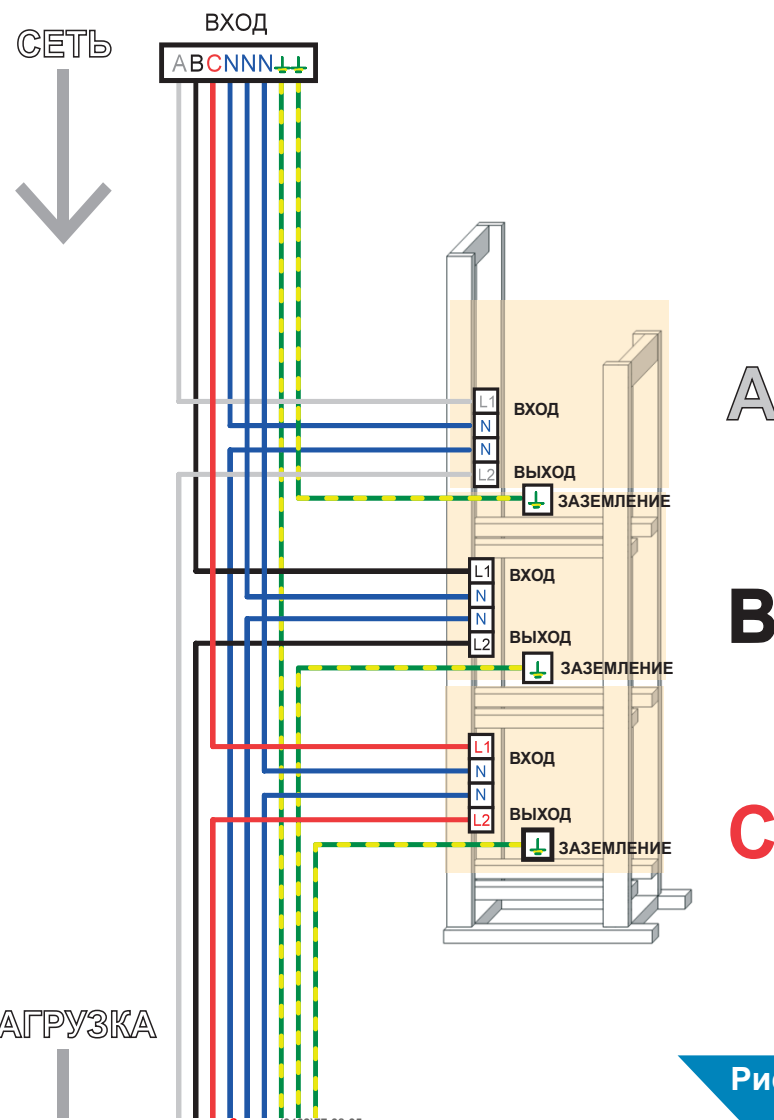


Рисунок 2
G-155

НАГРУЗКА